

花蓮縣花蓮市-花蓮都市計畫區(萬壽排水區域)

主旨：公告 花蓮縣花蓮市 公共雨水下水道可使用地區，本公告範圍 花蓮都市計畫區-萬壽 排水區域

依據：下水道第 19 條

公告事項：

壹、公共雨水下水道公告幹線說明

一、花蓮縣花蓮市-萬壽排水分區 公共雨水下水道公告 O 幹線：

起點為 E：121.607142、N：23.987897(地址：國盛二街 1 號、萬壽抽水站)

迄點為 E：121.591587、N：23.992740(地址：莊敬路 359 號)

其排水區域範圍及幹線節點計畫逕流量如圖 1 及表 1 所示。

表 1 萬壽排水-O 幹線節點計畫流量表

管渠名稱	幹支線別	上游節點編號	下游節點編號	計畫逕流量(CMS)
O0~O1	幹線	O0	O1	36.27
O1~O2	幹線	O1	O2	41.89
O2~O3	幹線	O2	O3	46.48
O3~O4	幹線	O3	O4	51.12
O4~O4-1	幹線	O4	O4-1	76.9
O4-1~O5	幹線	O4-1	O5	77.58
O5~O5-1	幹線	O5	O5-1	78.99
O5-1~O5-2	幹線	O5-1	O5-2	80.57
O5-2~O6	幹線	O5-2	O6	80.72
O6~O-OUT	幹線	O6	O-OUT	81.92
O0-2~O0-1	支線	O0-2	O0-1	0.34
O0-1~O0	支線	O0-1	O0	0.67
O0-5~O0-3	支線	O0-5	O0-3	0.33
O0-4~O0-3	支線	O0-4	O0-3	0.14
O0-3~O0	支線	O0-3	O0	1.02
O1-1~O1	支線	O1-1	O1	0.28
Q4-3~Q4-2	支線	Q4-3	Q4-2	0.77
Q4-2~Q4	支線	Q4-2	Q4	1.57
Q3~Q4	支線	Q3	Q4	0.15
Q4~O2	支線	Q4	O2	2.25
P0~P1	支線	P0	P1	0.46
P1~P2	支線	P1	P2	0.75

管渠名稱	幹支線別	上游節點編號	下游節點編號	計畫逕流量(CMS)
P2~P3	支線	P2	P3	0.91
P3~P4	支線	P3	P4	2.35
P4~P5	支線	P4	P5	2.76
P5-1~P5	支線	P5-1	P5	0.60
P5~P6	支線	P5	P6	3.66
P6~P7	支線	P6	P7	4.45
P7~P8	支線	P7	P8	4.76
P8-1~P8	支線	P8-1	P8	0.35
P8~O3	支線	P8	O3	5.11
Z0~Z1	支線	Z0	Z1	0.09
Z1~Z2	支線	Z1	Z2	0.09
Z2~O4	支線	Z2	O4	0.09
N0~N1	支線	N0	N1	0.88
N1~O4-1	支線	N1	O4-1	1.07
M0-2-1~M0-2	支線	M0-2-1	M0-2	0.25
M0-2-2~M0-2	支線	M0-2-2	M0-2	0.15
M0-2~M0-1	支線	M0-2	M0-1	0.33
M0-1~M1	支線	M0-1	M1	0.82
M1~O5	支線	M1	O5	1.07
K0~K1	支線	K0	K1	0.57
K1~K2	支線	K1	K2	0.57
K2~K3	支線	K2	K3	1.43
K3~O5-1	支線	K3	O5-1	1.68
L0~L1	支線	L0	L1	0.63
L1~O5-2	支線	L1	O5-2	0.63

貳、開始使用日期：自公告日開始使用。

參、接用程序：排水區域內所新建、增建或改建之建築物，按下水道用戶排水設備標準、建築技術規則，或主管機關所訂定建築基地開發排入雨水下水道標準等規定，將雨水排入鄰近雨水下水道之相關規範。

肆、下水道管理規章：下水道法、下水道法施行細則、花蓮縣下水道管理自治條例。

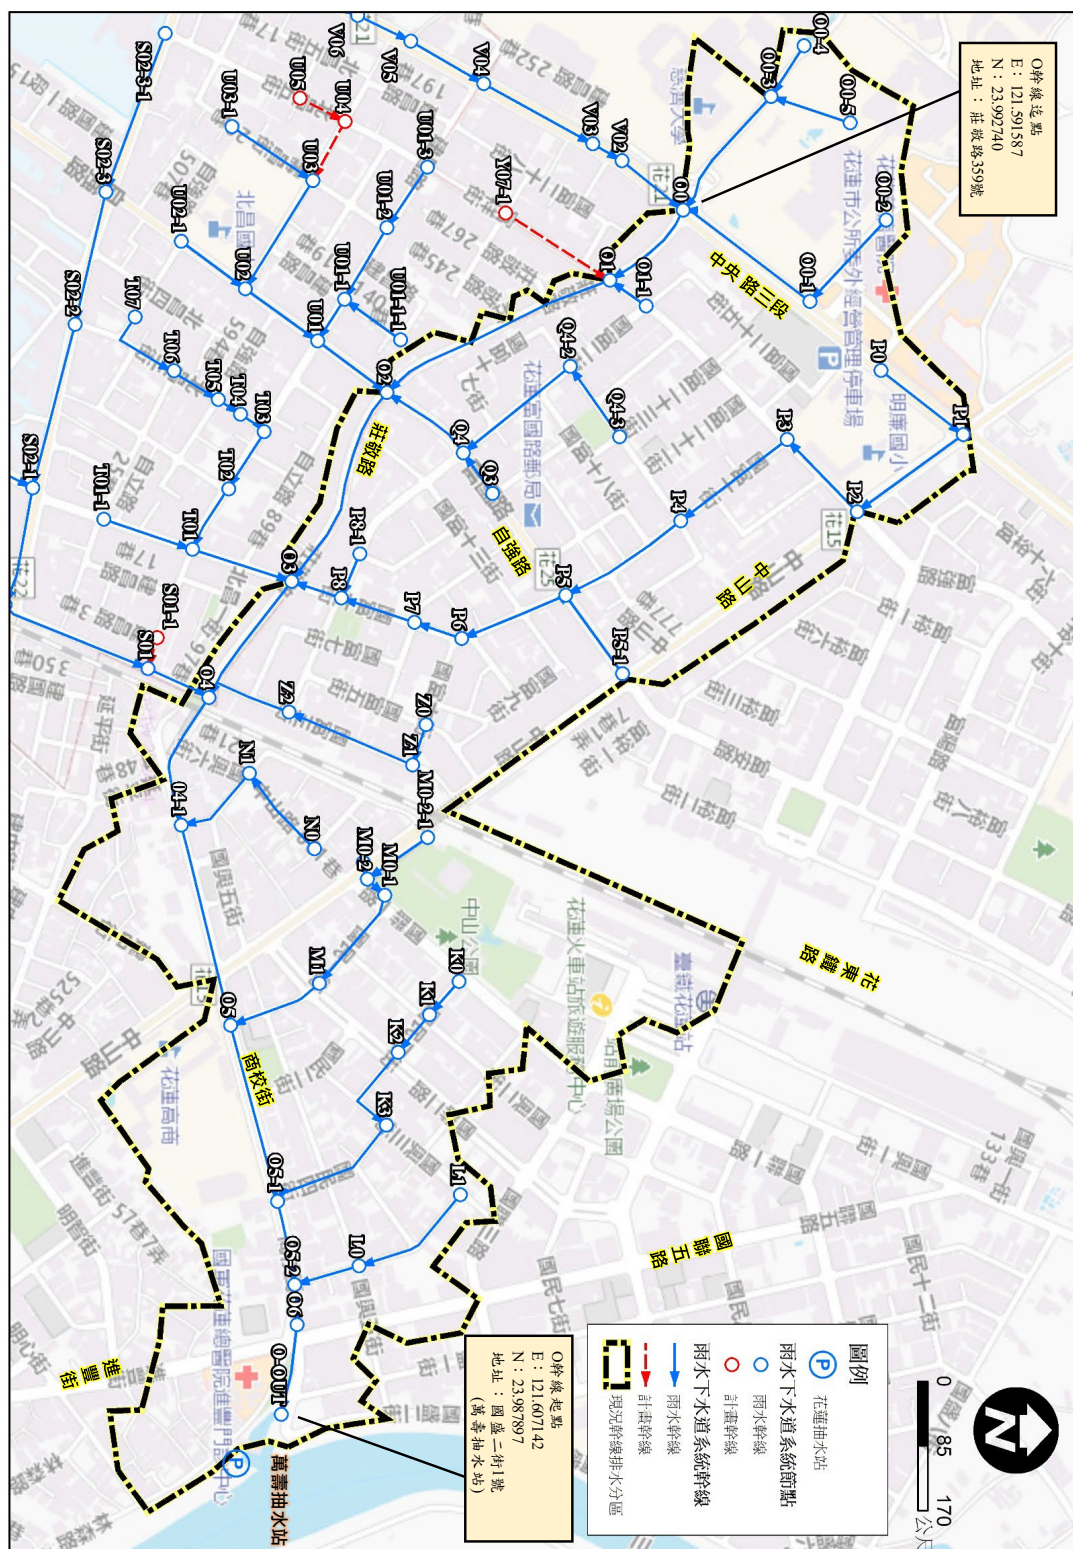


圖 1 萬壽排水區域範圍圖